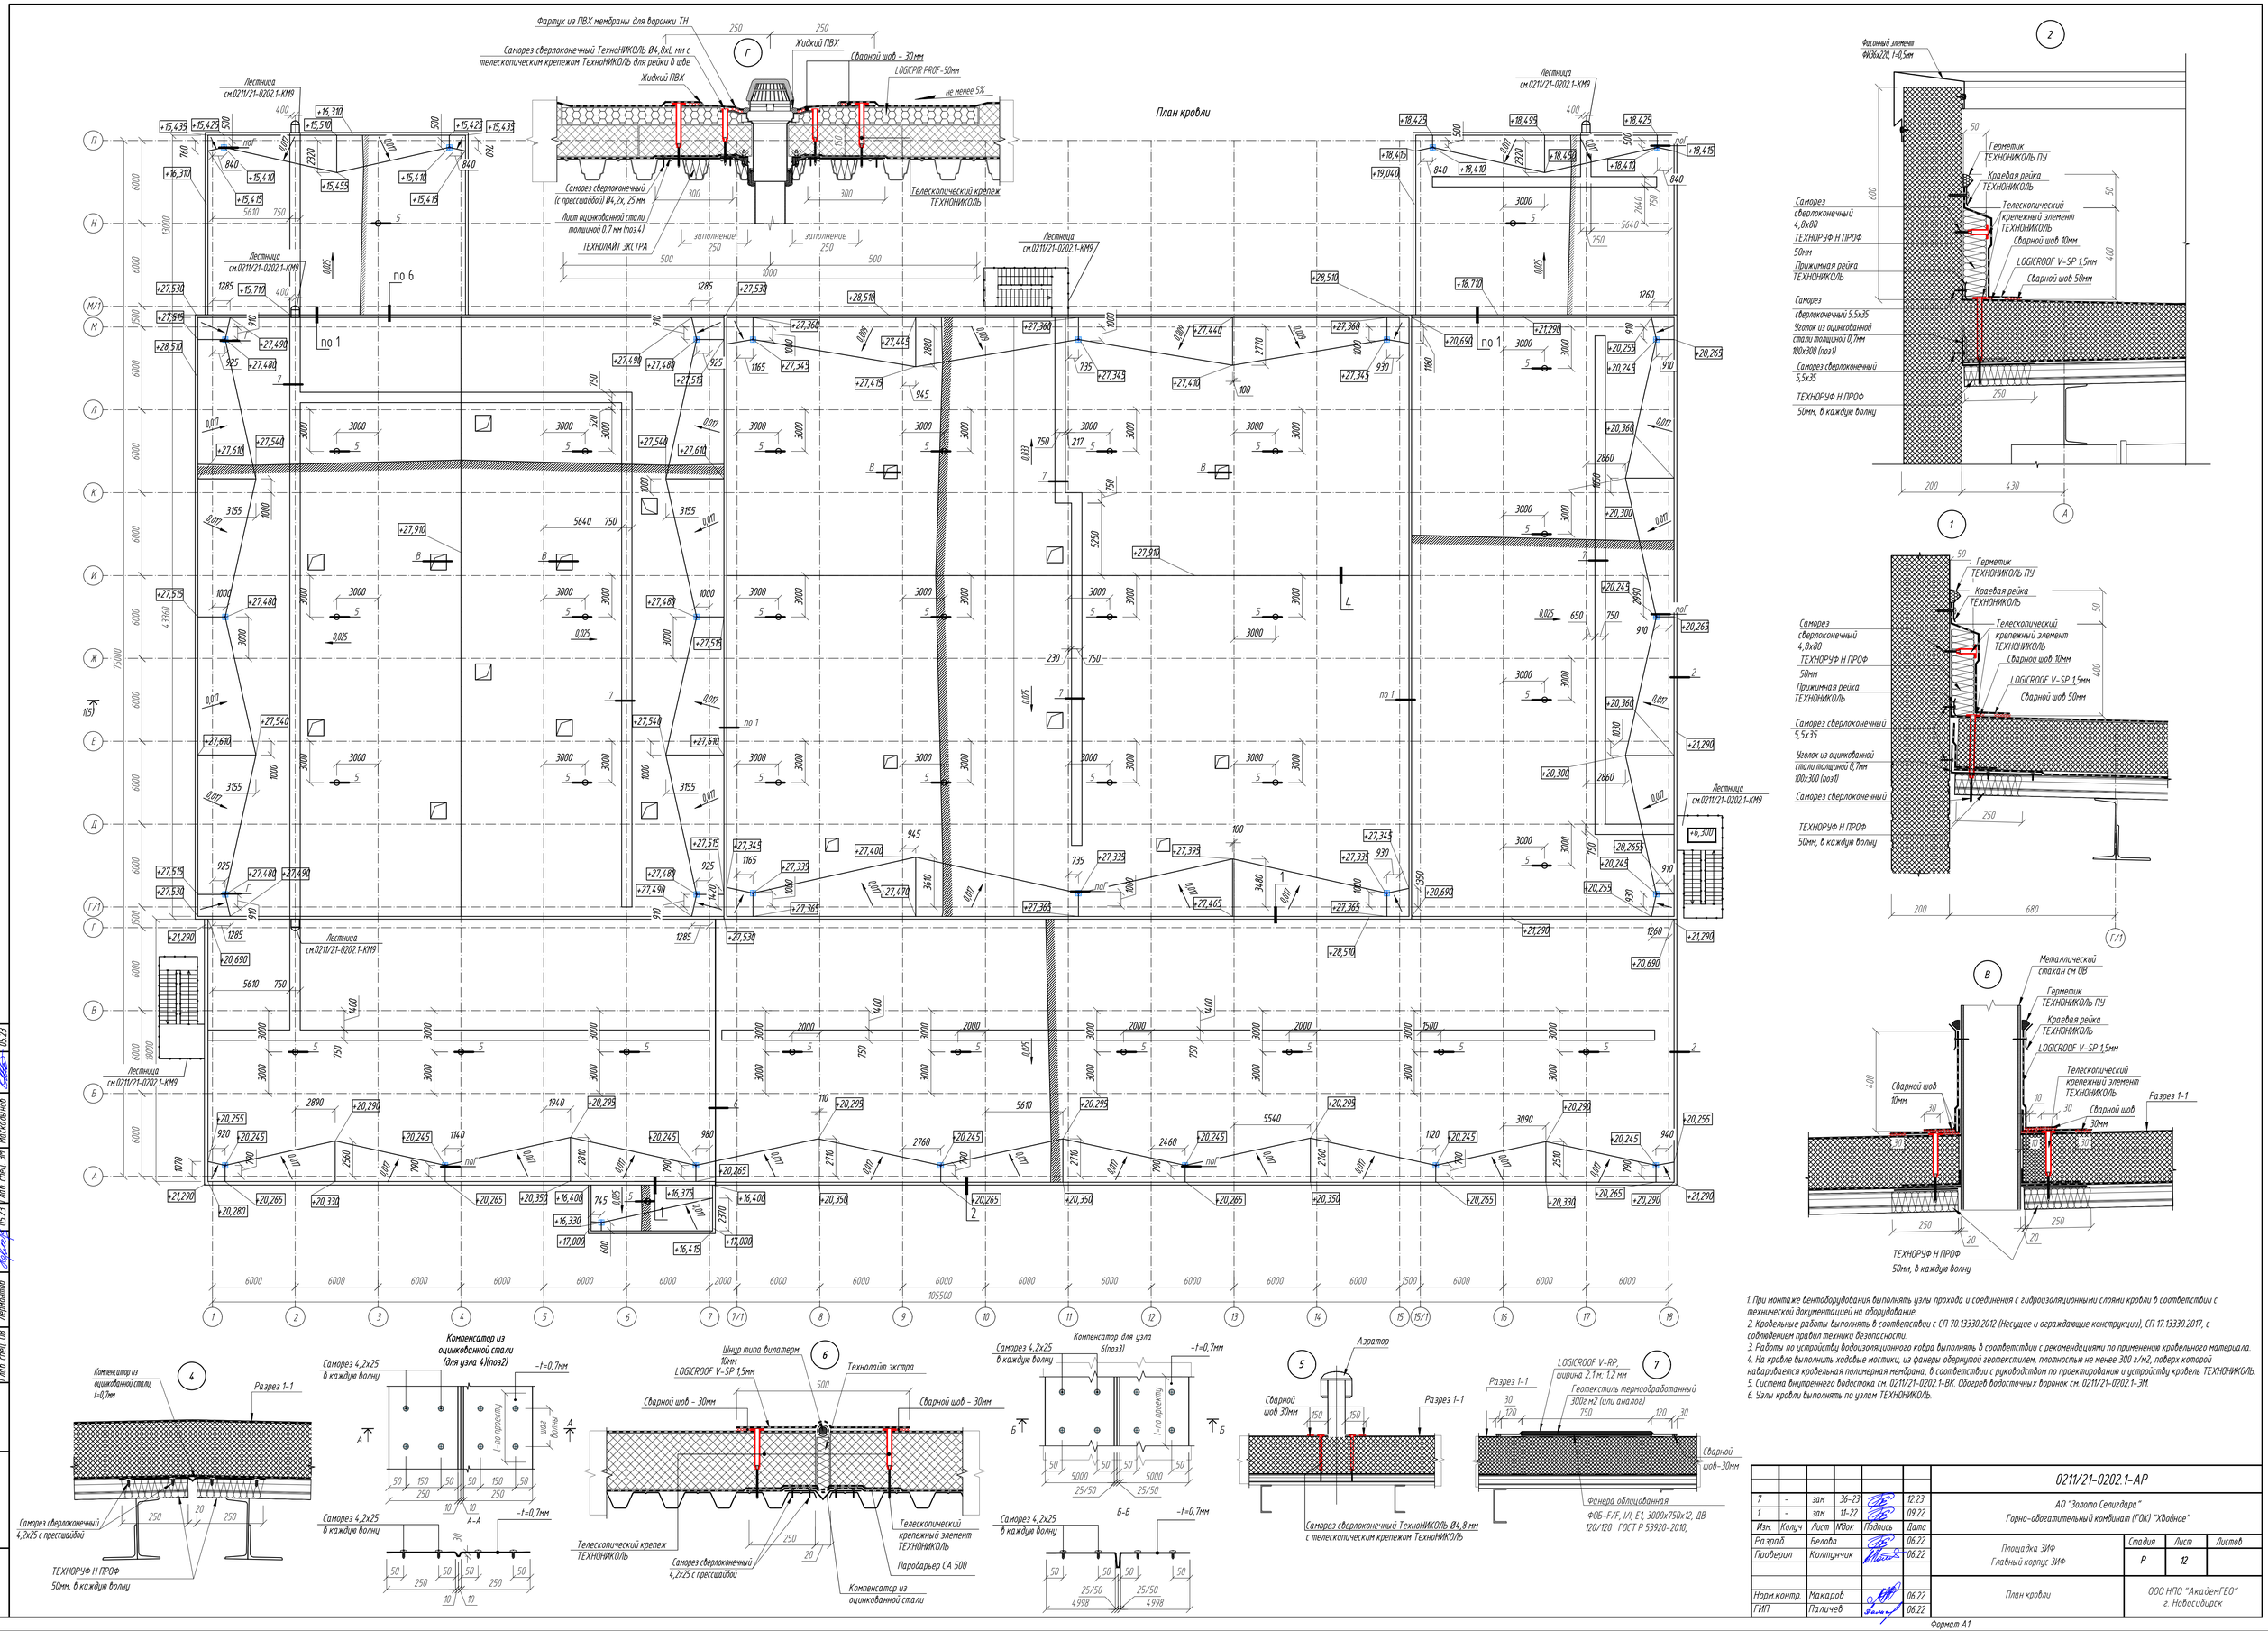

1. При монтаже вентоборудования выполнять узлы прохода и соединения с гидроизоляционными слоями кровли в соответствии с технической документацией на оборудование.
2. Кровельные работы выполнять в соответствии с СП 70.13330.2012 (Несущие и ограждающие конструкции), СП 17.13330.2017, с соблюдением правил техники безопасности.
3. Работы по устройству водоизоляционного ковра выполнять в соответствии с рекомендациями по применению кровельного материала.
4. На кровле выполнить ходовые мостики, из фанеры обернутой геотекстилем, плотностью не менее 300 г/м2, поверх которой наваривается кровельная полимерная мембрана, в соответствии с руководством по проектированию и устройству кровель ТЕХНОНИКОЛЬ.
5. Система внутреннего водостока см. 0211/21-0202.1-ВК. Обогрев водосточных воронок см. 0211/21-0202.1-ЭМ.
6. Узлы кровли выполнять по узлам ТЕХНОНИКОЛЬ.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
7	-	зам	36-23		12.23
1	-	зам	11-22		09.22

0211/21-0202.1-АР

АО "Золото Селигдара"
Горно-обогатительный комбинат (ГОК) "Хвойное"

Разраб.	Белова		06.22
Проверил	Колтунчик		06.22
Нормконтр.	Макаров		06.22
ГИП	Паличев		06.22

Площадка ЗИФ
Главный корпус ЗИФ

План кровли

Стадия	Лист	Листов
Р	12	

ООО НПО "АкадемГЕО"
г. Новосибирск

Формат А1

Согласовано: Глав. спец. ВК Ковылина 05.23; Глав. спец. ЭМ Маскадынов 05.23
Согласовано: Глав. спец. ТХ Ермачкова 05.23; Глав. спец. ОВ Лермонтов 05.23
Взамен инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.